


KCS

Telepítési kapcsoló



KCS-40A/1P



| | | | |
|------------|--------------|------------|---|
| KCS-40A/1P | 23255 | 230/400 AC | 1 |
| KCS-40A/2P | 23256 | 230/400 AC | 2 |
| KCS-40A/3P | 23257 | 230/400 AC | 3 |
| KCS-40A/4P | 23258 | 230/400 AC | 4 |
| KCS-63A/1P | 39400 | 230/400 AC | 1 |
| KCS-63A/2P | 39401 | 230/400 AC | 2 |
| KCS-63A/3P | 39402 | 230/400 AC | 3 |
| KCS-63A/4P | 39403 | 230/400 AC | 4 |

Létrehozás dátuma: 27.03.2026, 09:10

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KCS

Telepítési kapcsoló



KCS-40A/1P



KCS-40A/2P



KCS-40A/3P



KCS-40A/4P



KCS-63A/1P




KCS-63A/2P




KCS-63A/3P




KCS-63A/4P

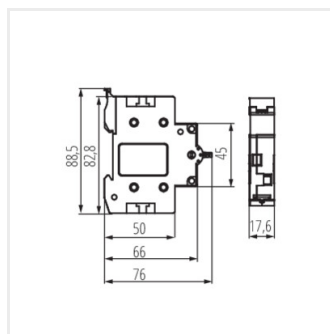


KCS-40A/1P

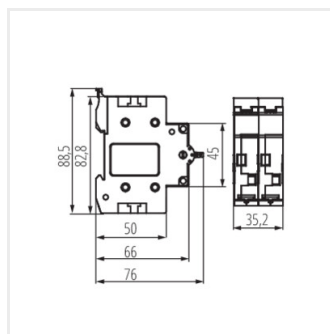

KCS-40A/2P

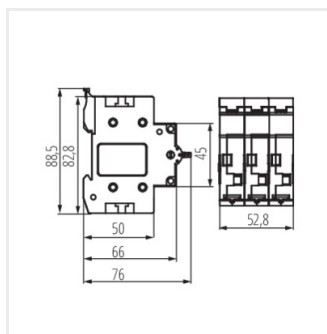

KCS-40A/3P

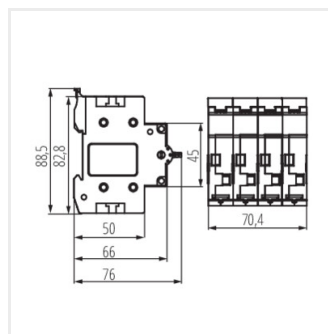

KCS-40A/4P

Létrehozás dátuma: 27.03.2026, 09:10


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KCS


Telepítési kapcsoló

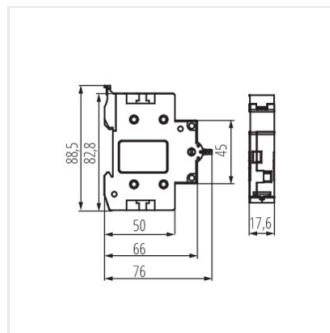


KCS-63A/1P

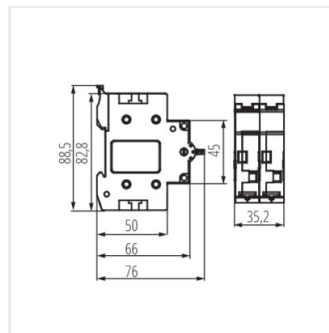

KCS-63A/2P

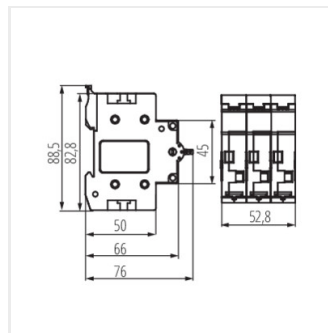

KCS-63A/3P

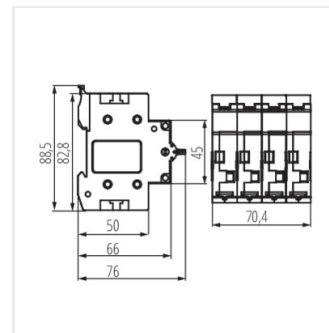

KCS-63A/4P

Létrehozás dátuma: 27.03.2026, 09:10

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com