

KRD10-4

Вимикач диференціального струму, 4P



[Hz]

50

do 35

-25÷40

IP

20

4P

4

TH 35

Ui [V]

400

CE

EAC

VDE

UK

CA

KRD10-4/25/30-B

	[V]	In [A]	I_{Δn} [mA]	Тип захисту відключення		
KRD10-4/25/30-B	38539	400 AC	25	30	B	4
KRD10-4/40/30-B	38540	400 AC	40	30	B	4
KRD10-4/63/30-B	38541	400 AC	63	30	B	4
KRD10-4/25/100-B	38542	400 AC	25	100	B	4
KRD10-4/40/100-B	38543	400 AC	40	100	B	4
KRD10-4/63/100-B	38544	400 AC	63	100	B	4
KRD10-4/25/300-B	38545	400 AC	25	300	B	4
KRD10-4/40/300-B	38546	400 AC	40	300	B	4
KRD10-4/63/300-B	38547	400 AC	63	300	B	4
KRD10-4/100/30-AC	38733	400 AC	100	30	AC	4
KRD10-4/25/30-AC	38737	400 AC	25	30	AC	4
KRD10-4/25/30-A	38738	400 AC	25	30	A	4
KRD10-4/40/30-AC	38741	400 AC	40	30	AC	4
KRD10-4/40/30-A	38742	400 AC	40	30	A	4
KRD10-4/63/30-AC	38745	400 AC	63	30	AC	4
KRD10-4/63/30-A	38746	400 AC	63	30	A	4

KRD10-4

Вимикач диференціального струму, 4P



KRD10-4/25/30-B



KRD10-4/40/30-B



KRD10-4/63/30-B



KRD10-4/25/100-B



KRD10-4/40/100-B



KRD10-4/63/100-B



KRD10-4/25/300-B



KRD10-4/40/300-B



KRD10-4/63/300-B



KRD10-4/100/30-AC



KRD10-4/25/30-AC



KRD10-4/25/30-A

Date of issue: 19.08.2025, 13:55

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRD10-4

Вимикач диференціального струму, 4P



KRD10-4/40/30-AC




KRD10-4/40/30-A




KRD10-4/63/30-AC




KRD10-4/63/30-A

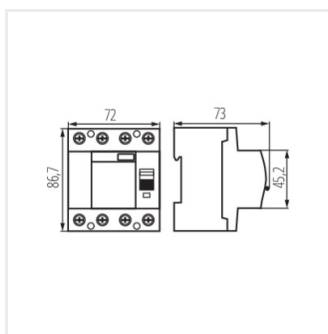


KRD10-4/25/30-B

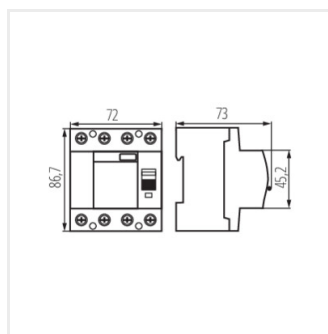


KRD10-4/40/30-B

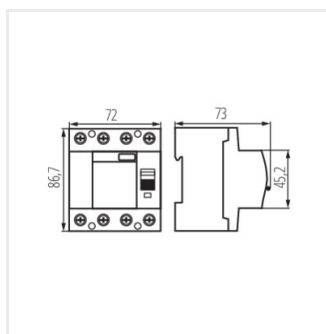


KRD10-4/63/30-B

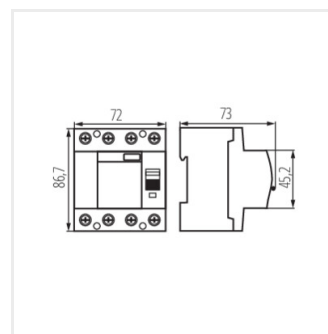


KRD10-4/25/100-B

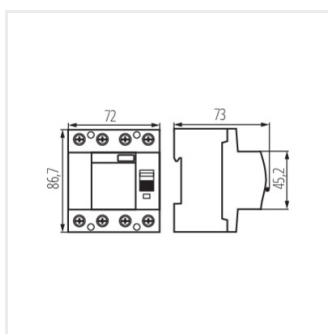


KRD10-4/40/100-B

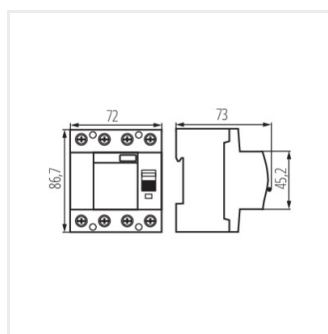

KRD10-4/63/100-B

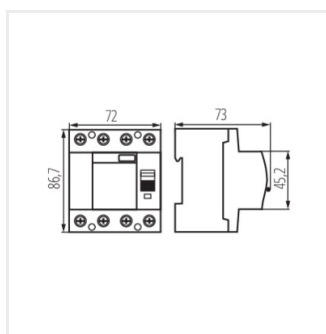

KRD10-4/25/300-B

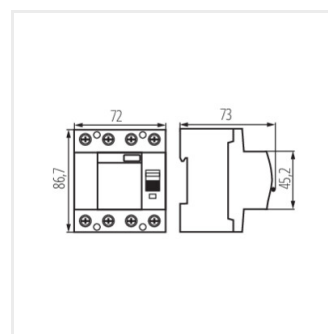

KRD10-4/40/300-B

Date of issue: 19.08.2025, 13:55


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRD10-4


Вимикач диференціального струму, 4P

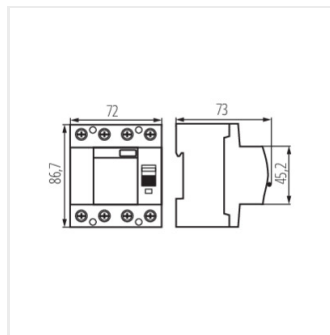


KRD10-4/63/300-B

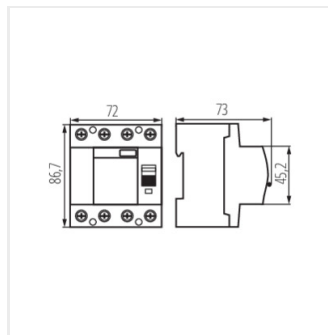


KRD10-4/100/30-AC

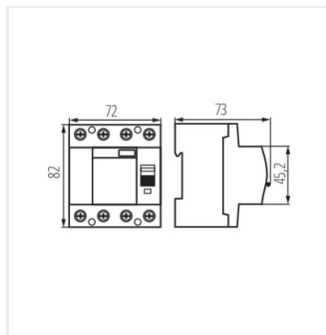


KRD10-4/25/30-AC

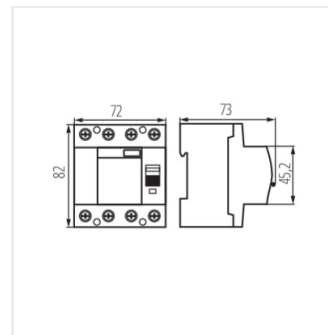


KRD10-4/25/30-A

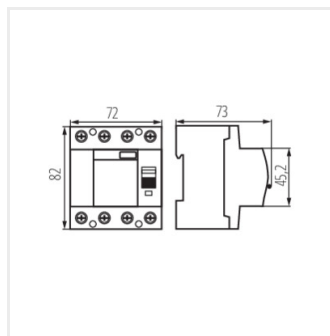


KRD10-4/40/30-AC

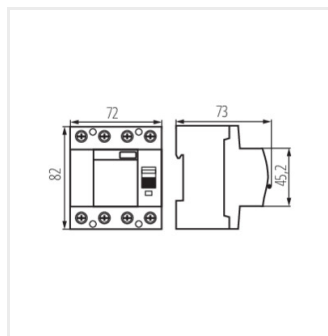

KRD10-4/40/30-A

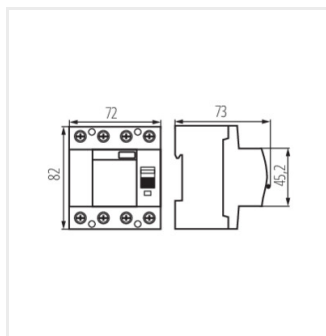

KRD10-4/63/30-AC

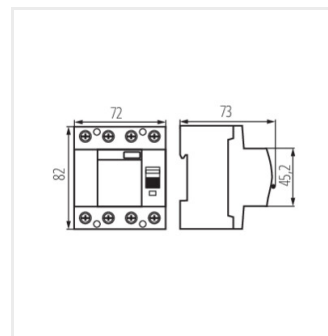

KRD10-4/63/30-A